


# ДЕРЕВНЯ УРУСЫ

## системы водоснабжения

### на территории деревни Уруссы Глушковского муниципального района

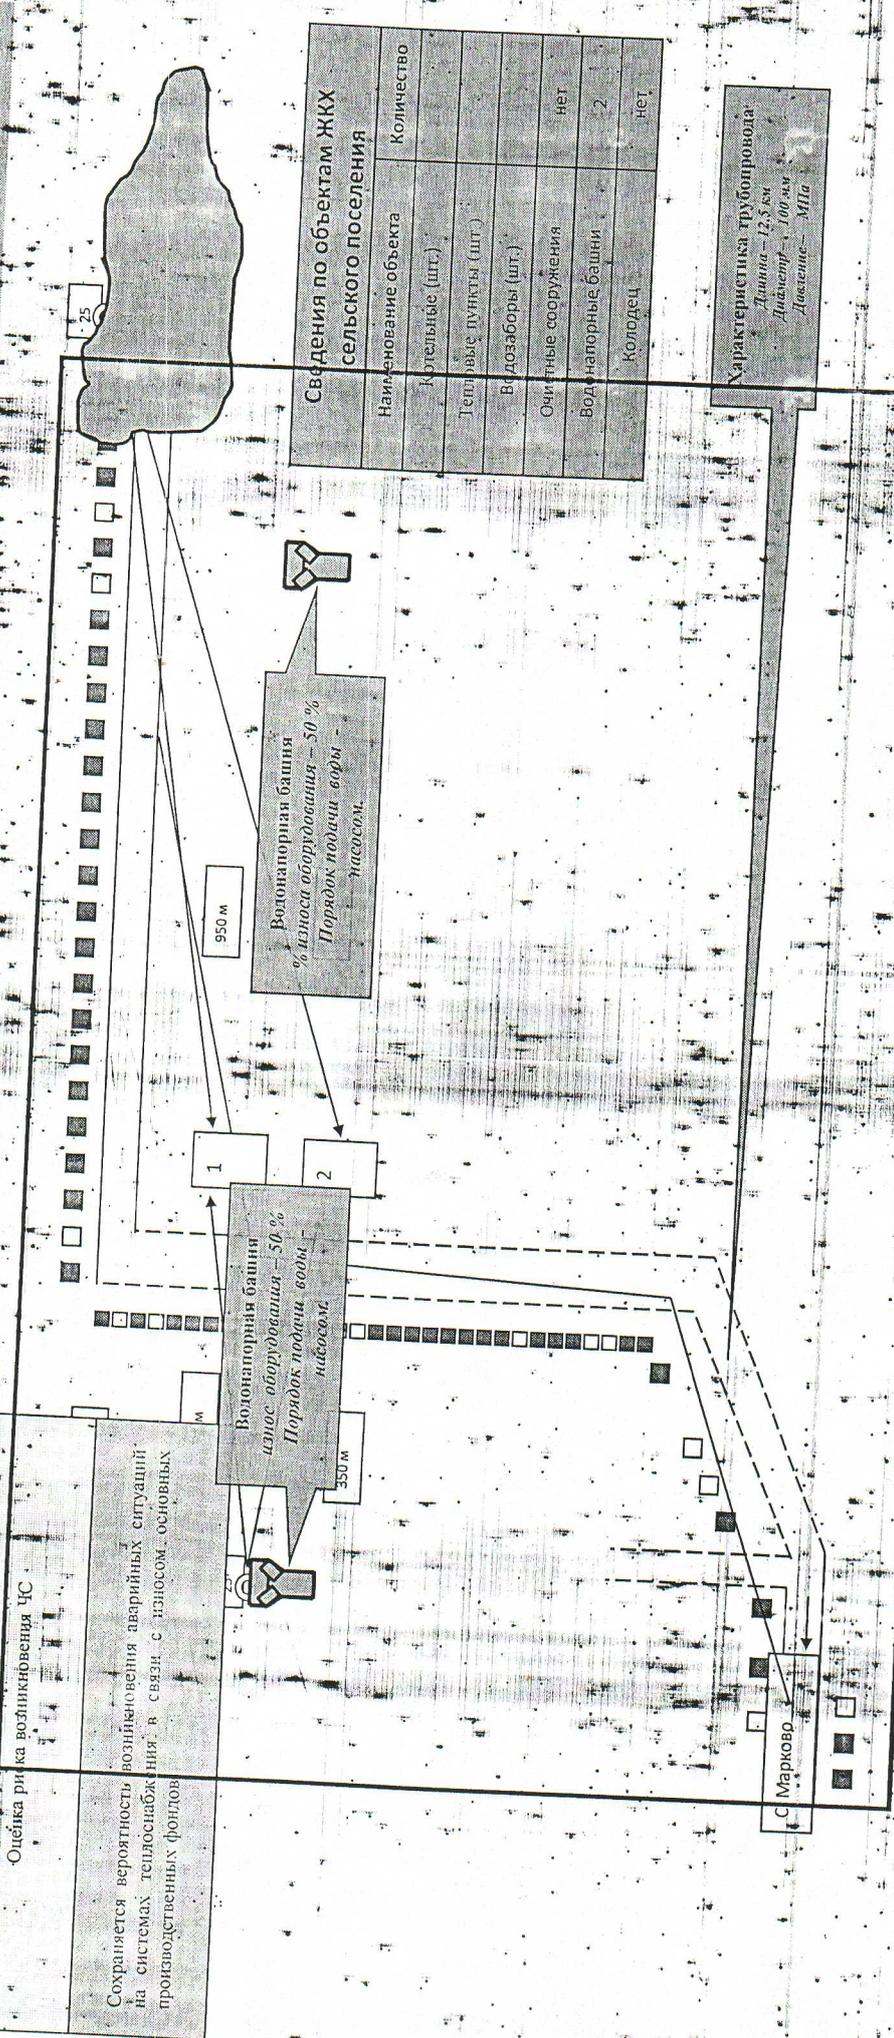

Оценка риска возникновения ЧС

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на системах теплоснабжения в связи с износом основных производственных фондов

Водонапорная башня  
% износа оборудования – 50 %  
Порядок подачи воды – по давлению

Водонапорная башня  
% износа оборудования – 50 %  
Порядок подачи воды – по давлению

Сведения по объектам ЖКХ сельского поселения	
Наименование объекта	Количество
Котельные (шт.)	
Тепловые пункты (шт.)	
Водоизмеры (шт.)	
Очистные сооружения	нет
Водонапорные башни	2
Колодець	нет

Характеристика трубопровода  
Диаметр – 12,5 см  
Длина – 100 м  
Давление – МПа

УТВЕРЖДЕНО

№ 55-06 по сев. в. в.

Кавбизденский



Муниципальное управление администрации муниципального района Глушковский район  
Улицы: Мухоморова, 30  
307754, г. Глушково, М.Т. Глушковский район  
Телефон: 8(4713) 21-10-10  
Факс: 8(4713) 21-10-10

Силы и средства, привлекаемые к ликвидации последствий ЧС	
Формирования и подразделения	Л/состав, чел.
МУП «ЖКХ» п. Глушково	16
	Техника, ед.
	5

Таблица вызовов	
Наименование	Ф.И.О. Должность, руководителем
ПЧ	Цербаков БА
	Телефон: 2-18-31