

# ДЕРЕВНЯ НЕОНИЛОВКА


## системы водоснабжения на территории деревни Неониловка Глушкинского муниципального района

### Оценка риска возникновения ЧС

Вероятность площадки имевшего способной привести к ЧС  
вероятна нет.

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций  
на системах теплоснабжения в связи с износом основных  
производственных фондов.

### Схема населенного пункта с. Неониловка

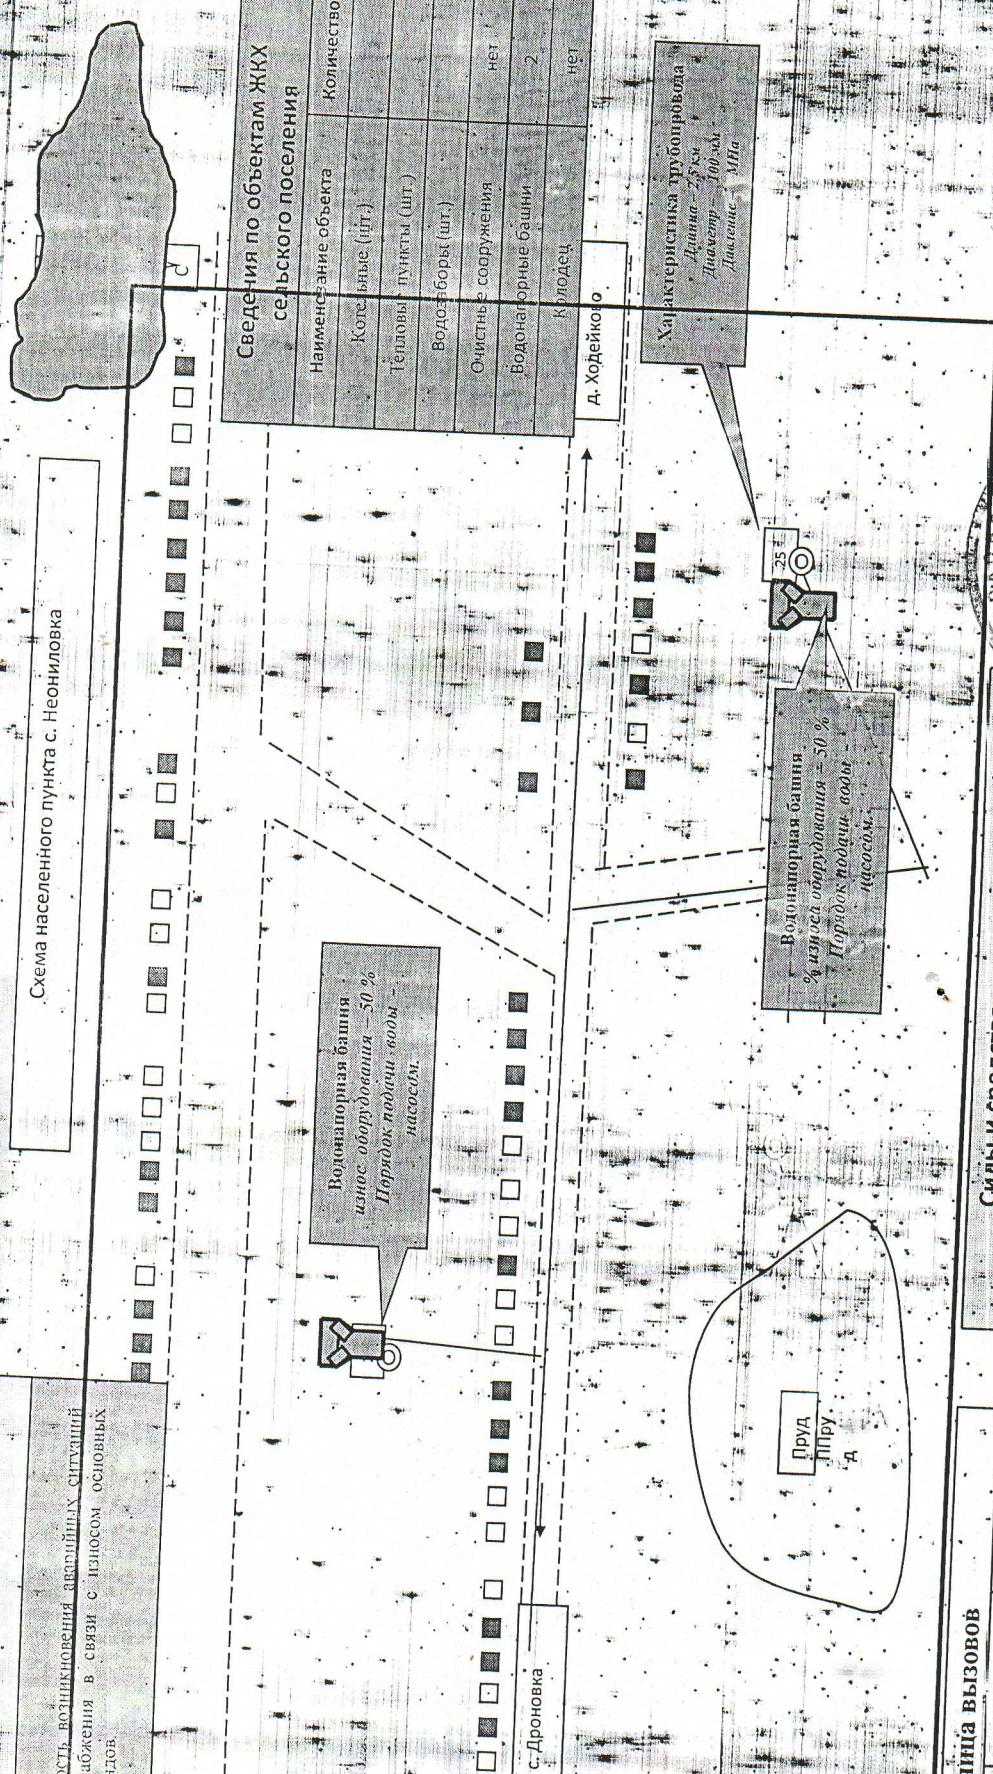

### Таблица вызовов

Наименование	Ф.И.О. Должность	Телефон
ПЧ	Цирбаков А.	2-18-31

### Силы и средства, привлекаемые к ликвидации последствий ЧС

Формирования и подразделений	Л/состав, чел.	Техника, ед.
МЧС села п. Глушкино	16	5

### Схема земельного участка

