



на территории села Самарка Плужковского муниципального района

Статистика				Оценка риска возникновения ЧС	
2007	2008	2009	2010	2011	
Аварий зафиксировано	Аварий зафиксировано	Аварий зафиксировано	Аварий зафиксировано	Аварий зафиксировано	Оценки вероятности возникновения аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения в связи с износом оборудования и нарушением технических условий

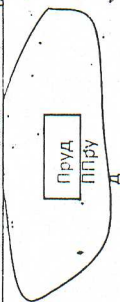

Сведения по объектам ЖКХ сельского поселения	
Наименование объекта	Количество
Котельные (шт.)	
Тепловые пункты (шт.)	
Водозаборы (шт.)	
Очистные сооружения	нет
Водонапорные башни	1
Колодези	нет

с. Карж

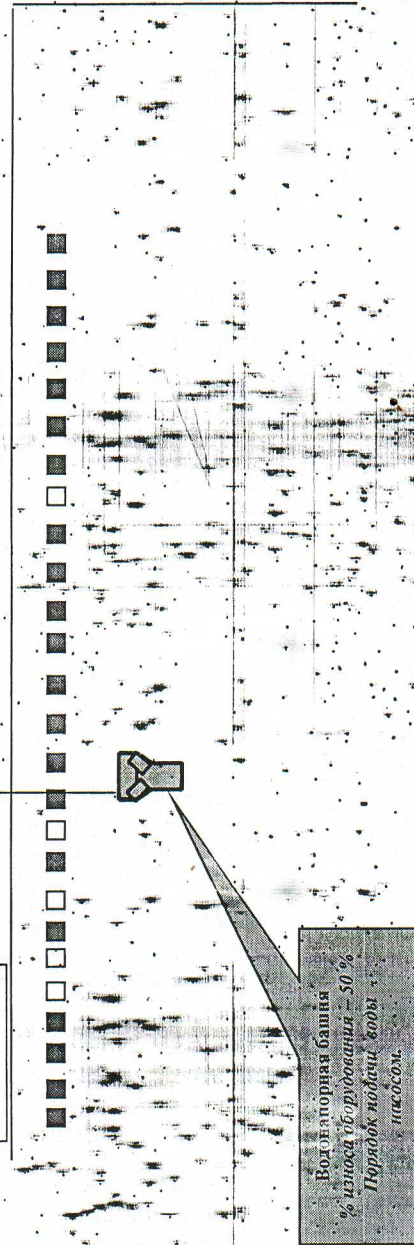

Характеристика трубопровода:
Длина - 12,5 км
Диаметр - 100 мм
Давление - 10 атм

Водонапорная башня
% износа оборудования - 50 %
Порядок подачи воды насосом

Таблица вызовов			
Наименование	ФИО, должность, телефон	Телефон	
ПЧ	И. Шербаков, ПЧ-1	2-18-31	
	И. Шербаков, ПЧ-2		
	И. Шербаков, ПЧ-3		
	И. Шербаков, ПЧ-4		

Силы и средства, привлекаемые к ликвидации последствий ЧС			
Формирования и подразделения	Л/состав, чел.	Техника, ед.	
МУП «ЖКХ» п. Плужково	16	5	